


## Załącznik 15 Analiza rozptyłu powietrza w pomieszczeniu widowni

**Widok z góry**

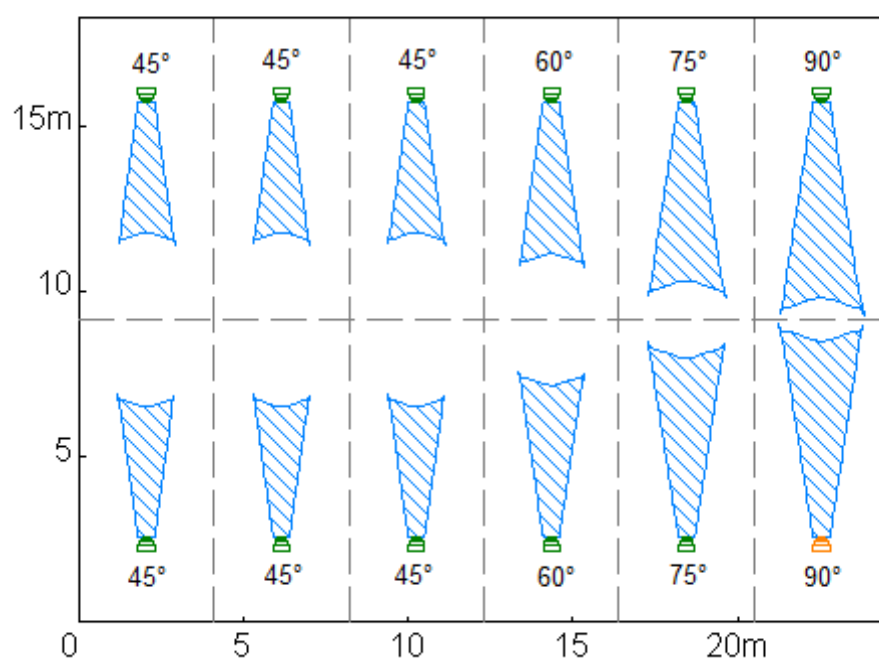

45° - Kąt ustawienia nawiewnika  
Wizualizacja dla  $v_k=0.20\text{m/s}$

**Widok od tyłu**

